

消防書類付

2Kローリー




デジタル流量計

電動ホースリール

パートタイム4WD




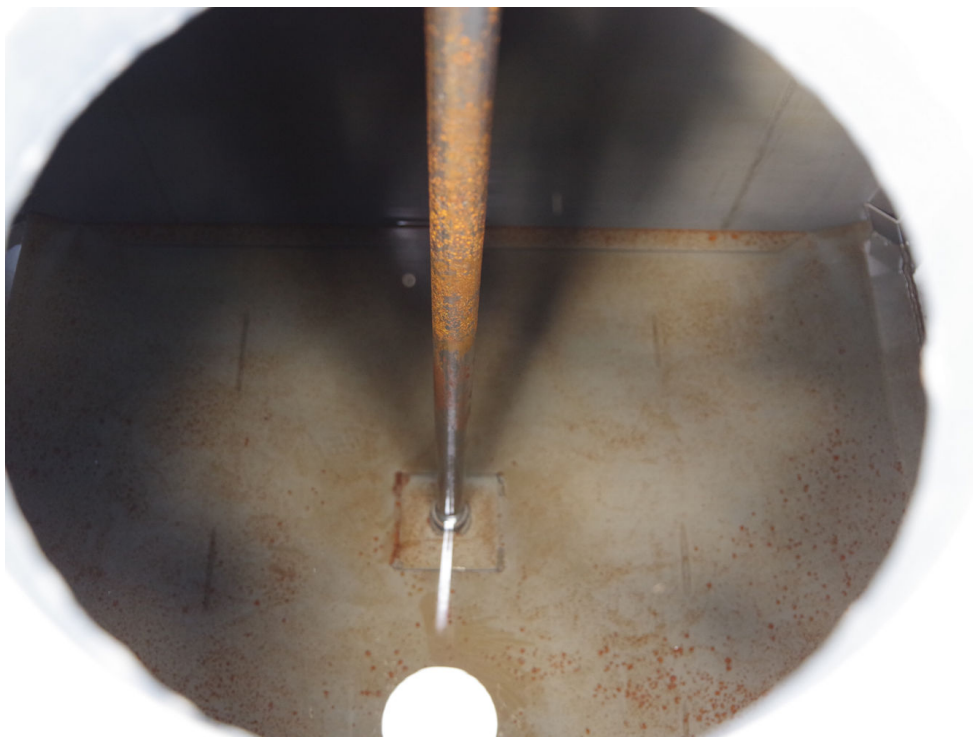







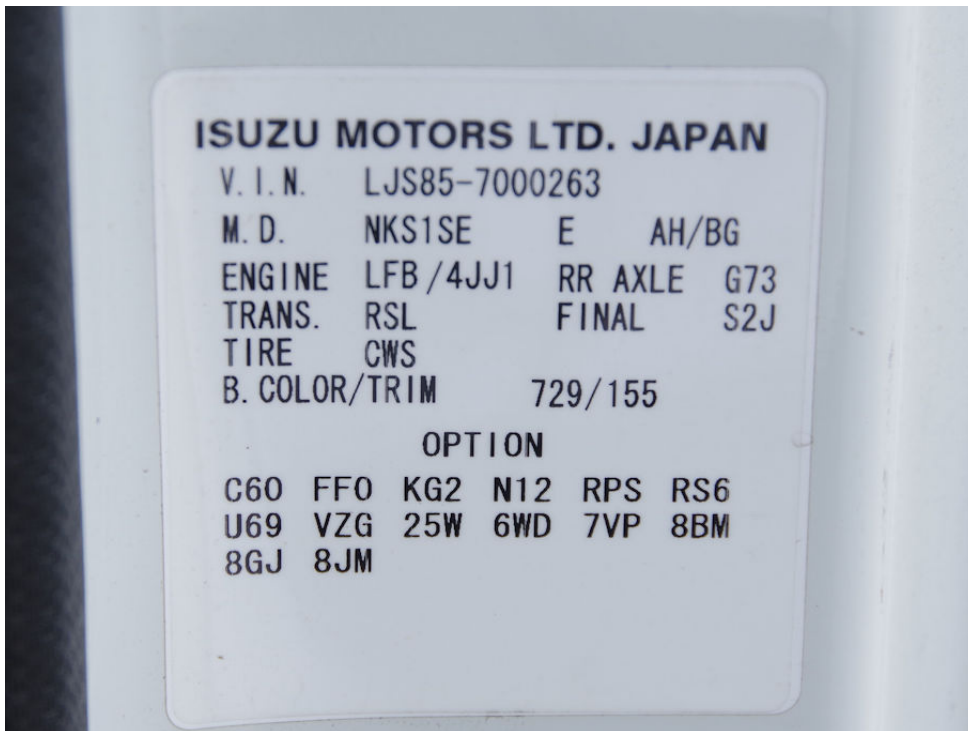

完 成 検 査 済 証			
第一号又は援引し引入	第二号	機軸式又は 機軸式以外	機軸式以外
課 査 者	住 所	沼田県東田原市五旗在石原町232	
氏 名	沼田工機株式会社 代表取締役 横 敏一		
管 理 地 所	所在地	高崎市品野町396-1	
設置又は変更の許可 申請書提出年月日	令和6年9月28日		
年月日及び許可番号	高安消字第69号	変更	第8-69号
クシク検査年月日	平成27年10月31日	中第2915号	
及 び 検 査 通 号	平成27年10月31日	中第2915号	
備 考	許可年月日	平成27年11月21日	
	許可番号	沼田地区広域行政事務組合指令第14号	
設置又は変更の完成検査番号 第 年-42 号 令和6年9月30日			
高崎市・安中市消防組合 管理者 宮岡 賢治			

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2 この完成検査証は、移動タンク貯蔵所に用いるものであること。

3 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

4 変更の完成検査にあつては、設置の許可に係る行政庁名、許可年月日及び許可番号を備考欄に記載すること。

		(表)	
主 名 及 び 型 式		マフダ	
		DES-LJS85A	
種 別	第4期		
主 品 名	第2公治庫		
化 学 名	灯油		
比 重	0.8		
タ ン	最大容量		
ク	2,000		
ク	タンク迄の容積	第1室	2,000
タンクの最大常圧圧力		20.0 k P a 以下	
安全装置の作動圧		20.0 < P ≦ 24.0 k P a	
可燃性蒸気回収設備		無	
自動閉鎖装置		無	
手動閉鎖装置		有	
稼 地 簿 簿		有	
測 量 の 規 則		国大府定	
測 定 値	測 定 値	3.5	k g
測 定 値	測 定 値	2	個
備 考	型番番号 DES-7000263		